

REMS MULTI-PUSH CONNECTED

REMS
for Professionals



EN 806-4

ZVSHK¹⁾
DVGW²⁾

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – kun ét apparat med 8 fylde-/skylleprogrammer og op til 12 automatiske trykprøvningsprogrammer.



Elektronisk skylleenhed eller skylle- og trykprøvningsenheder med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard.



Connected-funktionalitet til registrering, opsætning af brugsspærre osv.

Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til nem transport


DN 7,2 tilslutning til trykløftsværktøjer

2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen

Lukkemekanismer til ind- og udgange

Oliefri kompressor

Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD)

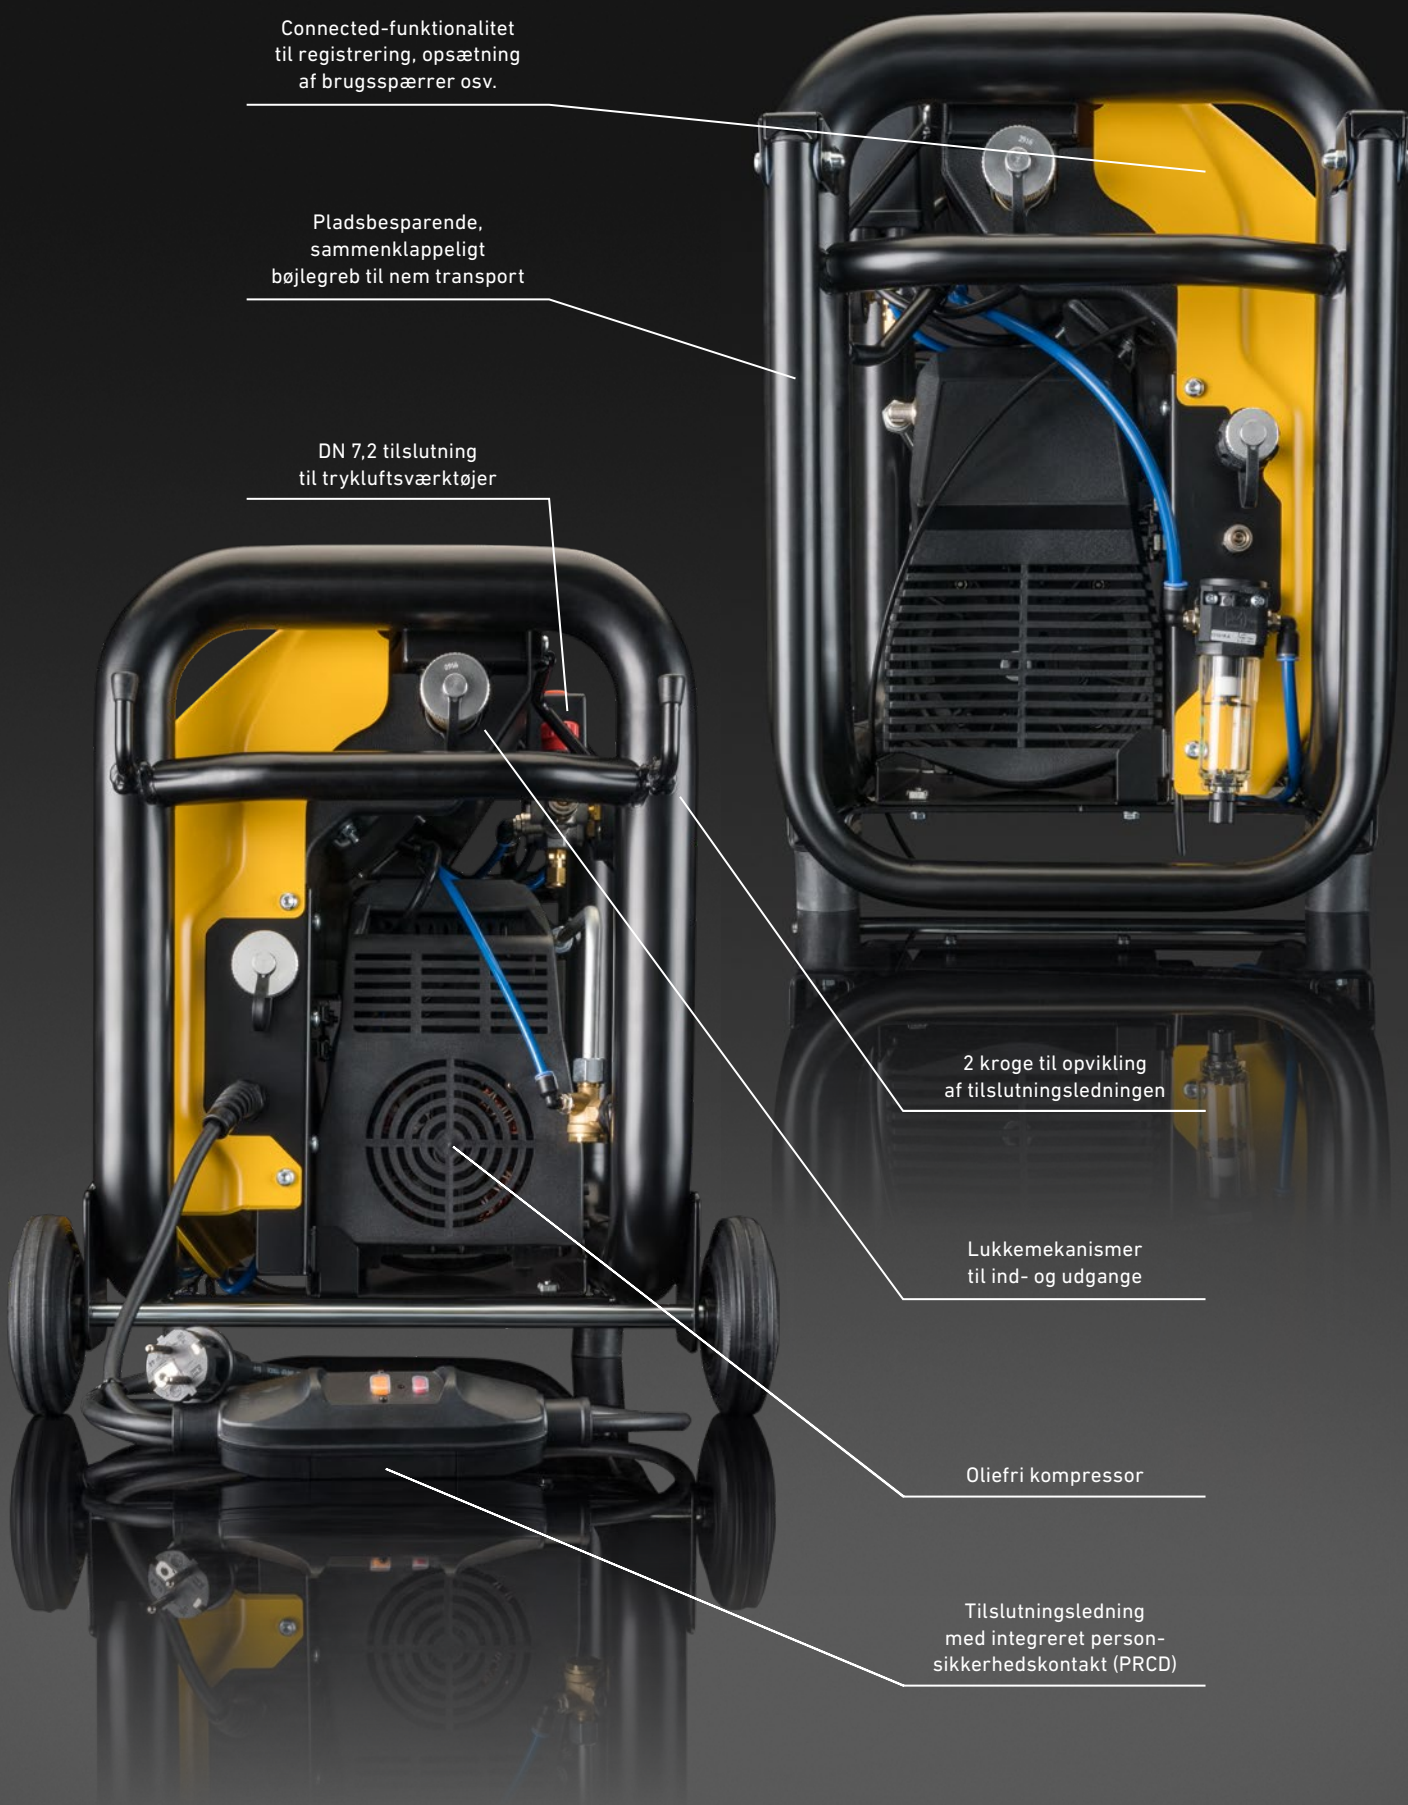

Kraftig, kompakt, elektronisk skylleenhed eller skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor.

Konstruktion

- Praktisk, nem at bære, REMS Multi-Push S Connected kun 32 kg, REMS Multi-Push SL Connected kun 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected kun 39 kg.
- Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne.
- Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventiler til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 µm.
- Stordimensioneret stålørørramme som trykluftbeholder.
- To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel.
- Mobil stålørørrativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet.
- Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD).
- 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen.
- Låse til ind- og udgange på REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring.

Kompressor

- Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W.
- Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap.

Indtastnings- og styreenhed

- Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion og moderne TFT LCD-teknologi, 110 mm skærmdiagonal, 480 × 272 pixel.
- Billedsymboler for nemt valg af fylde-/skylle- og trykprøvningsprogrammer.
- Brugervenlig menunavigation guider trin for trin gennem skylle- og prøvningsprocessen.
- 8 fylde-/skylleprogrammer og op til 12 automatiske trykprøvningsprogrammer på 26 sprog.
- Brugeren har mulighed for at ændre de fabriksindstillede standardværdier for at tilpasse dem til de nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på det pågældende anvendelsessted. Formatet for dato, klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed og længdeenhed kan vælges. Permanent procesovervågning under afviklingen af programmet. Visning af fejlmeddelelser og informationer.

REMS Multi-Push SLW Connected

- Derudover med hydropneumatisk vandpumpe til generering af det nødvendige vandtryk til hydrostatisk trykprøvning af rørsystemer og beholdere med vand.

Tilbehør

- Beskrivelse af suge- og trykslanger samt andet tilbehør, se side 11 – 12.

Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard.



Connected-funktionalitet


REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected tilbyder via REMS service-portalen forskellige ekstra funktioner som f.eks.:

- registrering af skylle- og prøvningsdata,
- upload og lagring af noter og billeder i forbindelse med skylle- og prøvningsprocesser,
- oprettelse af registreringer med eget firmalogo,
- visning af fejlmeddelelser,
- konfiguration af produktet (format for dato og klokkeslæt, tidszone, trykenhed, temperaturenhed, længdeenhed),
- opsætning af brugsbegrænsninger (øjeblikkelig spærring eller tilbagemeldingsinterval som tyverisikring, tids- og datoområder for spæringsperioder),
- visning af informationer (årligt eftersyn og gentagelsesprøvning, ny firmwareversion),
- download og installation af nye firmwareversioner.


Wi-fi-forbindelse til Cloud

- REMS Multi-Push Connected sender efter registreringen og ved en eksisterende internetforbindelse de indsamlede data (skylle- og prøvningsdata, fejlmeddelelser, produktets konfiguration m.m.) til Cloud. Her behandles og gemmes dataene.
- Brugeren kan få adgang til disse data via REMS service-portalen. Ændringer af konfiguration og brugsbegrænsninger overføres ved en eksisterende internetforbindelse til skylle- og trykprøvningsenheden.

Registreringer med eget firmalogo, billeder og noter.

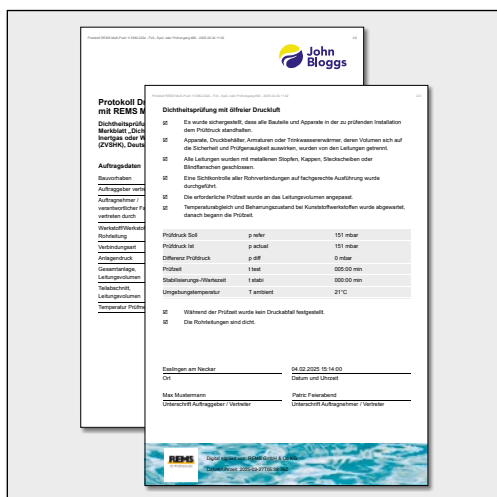

REMS service-portal

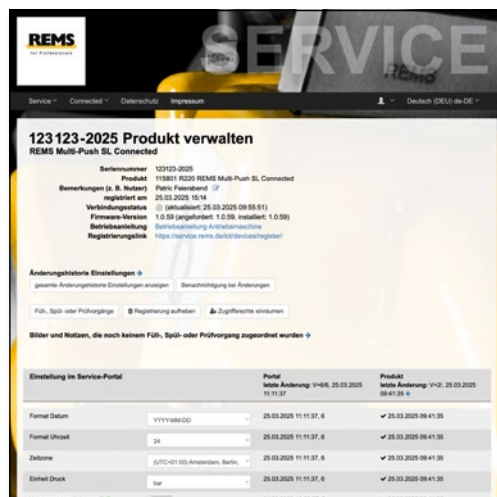

Universel brug! Kun ét apparat* ...


... til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, til trykprøvning af gasinstallationer med trykluft, som tryklufpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer (**patent EP 2 816 231**).

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected




Udslamning og skylning iht. prEN 14336

- Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved **udslamning af radiator- og fladevarmesystemer** med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.

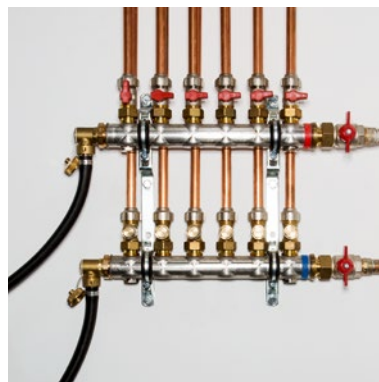

Skylning iht. EN 806-4

- Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding** med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).

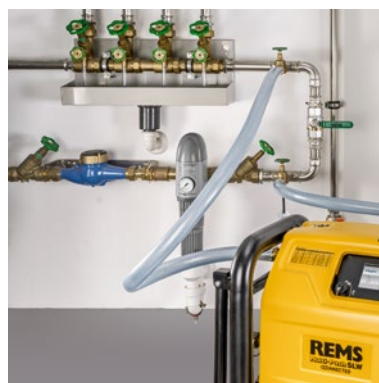

Desinfektion

- Desinficeringsenhed REMS V-Jet TW til **desinficering af drikkevandsinstallationer** iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland-ZVSHK), Tyskland, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – del 3: Rengøring og desinfektion, Tyskland, samt andre rørledningssystemer, som tilhører. REMS Peroxi Color, bestående af 1 l flaske doseringsopløsning REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden yderligere doseringspumpe (**patent EP 2 954 960**).


**Peroxi
Color**





Rengøring og konservering

- Rengørings- og konserveringsenhed REMS V-Jet H til at **rengøre og konservere af radiatorer- og fladevarmesystemer**, som tilhører. Rengøringsmiddel, grønt indfarvet til fylde- og udvaskekontrol, og korrosionsbeskyttelse, blå indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen. Tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse uden yderligere doseringspumpe (**patent EP 2 954 960**).

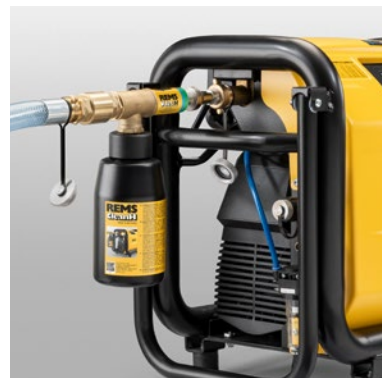

Drift af trykluftværktøjer


- Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 l/min. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen.

REMS Multi-Push SL / SLW Connected



Trykprøvning med trykluft

- **Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft** iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland)
- **Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft** iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland)
- **Tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft** efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.
- **Belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft** efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og belastningsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

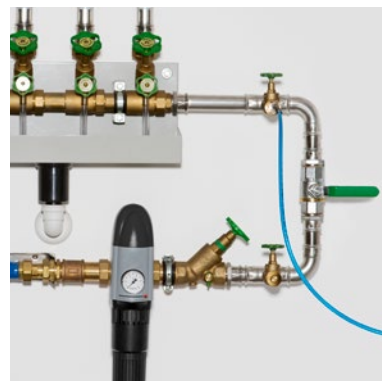

Trykluftpumpe

- Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft $\leq 0,8$ MPa/8 bar/116 psi, med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk.

REMS Multi-Push SLW Connected



Trykprøvning med vand

- Med hydro-pneumatisk vandpumpe til **hydrostatisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand** iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2017) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland) og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand.



Arbejdsområde	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Skylning, afslamning, påfyldning			
Vandtryk i rørsystemet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi		
Vandtryk ved skylning med trykluft	p ≤ 0,7 MPa/7 bar/101 psi		
Rørdiameter i installationen	≤ DN 50, 2"		
Vandtemperatur	5 – 35°C		
Vandgennemstrømning	≤ 5 m³/h		
Desinfektion af drikkevandsinstallationer	med REMS V-Jet TW + REMS Peroxi Color		
Rensning og konservering af radiator- og fladevarmesystemer	med REMS V-Jet H + REMS CleanH/NoCor		
Tryklufpumpe til kontrolleret fyldning af beholdere med trykluft	–	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi	
Trykprøvning			
Trykprøvning med trykluft	–	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi	
Trykprøvning med vand	–	–	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Andet			
Brug af trykluftværktøjer: Arbejdstryk, sugkapacitet	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, ≤ 230 NL/min		
Connected-funktionalitet	via Wi-Fi-radiostandard		

Oversigt anvendelser	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Programmer til skylning og afslamning			
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4 ¹⁾ <i>DEU: i henhold til mærkeblad DVGW W 557 (A)³⁾ og ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	•	•	•
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand-luft-blanding med intermitterende trykluft i henhold til EN 806-4 ¹⁾ <i>DEU: i henhold til mærkeblad DVGW W 557 (A)³⁾ og ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>	•	•	•
Skylning af drikkevandsinstallationer og andre installationer med vand-luft-blanding med konstant trykluft.	•	•	•
Afslamning og skylning af radiator- og fladevarmesystemer i henhold til prEN 14336 ²⁾ <i>Nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen med følgende muligheder: uden trykluft, intermitterende trykluft, konstant trykluft</i>	•	•	•
Programmer aktivstoffer			
Desinfektion af drikkevandsinstallationer i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾, i henhold til teknisk regel DVGW W 551-3 (A)⁵⁾. Med desinfektionsenhed REMS V-Jet TW og desinfektionsopløsning REMS Peroxi Color.</i>	•	•	•
Rengøring af radiator- og fladevarmesystemer <i>Med rense- og konserveringsenhed REMS V-Jet H og rengøringsmiddel REMS CleanH.</i>	•	•	•
Konservering af radiator- og fladevarmesystemer <i>Med rense- og konserveringsenhed REMS V-Jet H og korrosionsbeskyttelse REMS NoCor.</i>	•	•	•
Programmer til tryk- og tæthedsprovning med trykluft			
Tæthedsprovning af drikkevandsinstallationer med trykluft <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>		•	•
Belastningsprovning af drikkevandsinstallationer med trykluft ≤ DN 50 <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>		•	•
Belastningsprovning af drikkevandsinstallationer med trykluft > DN 50 <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>		•	•
Belastningsprovning af gasinstallationer med trykluft <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>		•	•
Tæthedsprovning af gasinstallationer med trykluft < 100 l <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>		•	•
Tæthedsprovning af gasinstallationer med trykluft ≥ 100 l – < 200 l <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>		•	•
Tæthedsprovning af gasinstallationer med trykluft ≥ 200 l <i>DEU: i henhold til teknisk regel DVGW-TRGI 2018⁷⁾</i>		•	•
Tætheds- og belastningsprovning af andre rørsystemer og beholdere med trykluft <i>Tryk- og tidsværdi kan indstilles individuelt inden for programmerne.</i>		•	•
Trykluftpumpe <i>Til kontrolleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft.</i>		•	•
Programmer til hydrostatisk tryk- og tæthedsprovning med vand			
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ , prøvemethode A			•
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010, prøvemethode B/1 Δ > 10 K, Temperaturudligning, <i>DEU: modificeret i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>			•
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand, prøvemethode B/2 PfS, til pressfittingsystemer. <i>DEU: i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>			•
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ , prøvemethode B/3 P+M <i>DEU: ændret i henhold til ZVSHK mærkeblad⁴⁾</i>			•
Trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand i henhold til EN 806-4:2010 ¹⁾ , prøvemethode C			•
Trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med vand <i>Tryk- og tidsværdi kan indstilles individuelt inden for programmerne</i>			•
Andet			
Permanent procesovervågning	•	•	•
Registrering af resultater fra skylle- og prøvningsprogrammerne	•	•	•
Brug af trykluftværktøjer	•	•	•

¹⁾ EN 806-4:2010 – Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger – Del 4: Installation

²⁾ prEN 14336:2021 – Udkast – Varme- og køleanlæg i bygninger – Installation af og commissioning af vandbaserede varmesystemer – enkel skylning

³⁾ Arbejdsblad DVGW W 557 (A), oktober 2012 fra DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Tyskland

⁴⁾ Mærkebladet "Skylning, desinfektion og idriftsættelse af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland

⁵⁾ Teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – Del 3: Rengøring og desinfektion, udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland

⁶⁾ Mærkeblad "Tæthedsprovning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inertgas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland

⁷⁾ Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland



REMS Multi-Push S Connected sæt. Elektronisk skyllesenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230V, 50Hz, 1500W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgang på REMS Multi-Push S Connected. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push S Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

Art.-nr. 115813 R220 kr. 22.880,-

kr. **17.030,-**



REMS Multi-Push SL Connected sæt. Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor og Connected-funktionalitet via wi-fi-radiostandard. Indtastnings- og styreenhed med 4,3" farvedisplay med touchfunktion. Stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230V, 50Hz, 1500W, person-sikkerhedskontakt (PRCD). Kørbart stålrørstativ. Endepropper til vandind- og udgange på REMS Multi-Push Connected. 2 stk. suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med skruetilslutninger 1", med låse. 1 stk. tryklufsslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft. Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og skruetilslutning 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push Connected og suge-/trykslanger efter endt arbejde. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed. I karton.

Art.-nr. 115811 R220 kr. 27.830,-

kr. **23.150,-**



REMS Multi-Push SLW Connected sæt. Som REMS Multi-Push SL Connected Set, art.nr. 115811, derudover med hydro-pneumatisk vandpumpe til trykprøvning med vand. 1 stk. højtryksslange Ø ½", 1,5 m lang, med skruetilslutninger ½", med låse. I karton.

Art.-nr. 115812 R220 kr. 35.400,-

kr. **28.000,-**

Tilbehør



Finfilter med finfilterindsats 90 µm, kan vaskes, med stor snavsopfangningsbeholder

Art.-nr. 115609 R **kr. 1.030,-**

Finfilterindsats 90 µm, til finfilter med finfilterindsats 90 µm

Art.-nr. 043054 **kr. 340,-**

Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 6 MPa/60 bar/870 psi.

Art.-nr. 115140 **kr. 920,-**

Fintskaleret manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.

Art.-nr. 115045 **kr. 660,-**

Fintskaleret manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.

Art.-nr. 047069 **kr. 1.990,-**

Trykluftslange Ø 14 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer

Art.-nr. 115621 R **kr. 710,-**

Trykluftslange Ø 8 mm, 7 m lang, med lynkobling DN 5 (stik) og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft.

Art.-nr. 115667 R **kr. 550,-**

Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning) ½", til gasprøvning med trykluft.

Art.-nr. 115747 R **kr. 590,-**

Højtrykslange Ø ½", 7 m lang, med skruetilslutninger G ½", med låse, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand med REMS Multi-Push SLW Connected.

Art.-nr. 115661 R **kr. 1.070,-**

Suge-/trykslange Ø 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med endepropper, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.

Art.-nr. 115633 R **kr. 490,-**

Dobbelt-nippel 1", til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til at udblæse suge-/trykslangerne

Art.-nr. 045159 **kr. 87,-**

Tilbehør



REMS V-Jet TW, desinficeringsenhed til drikkevands-installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinficering

Art.-nr. 115602 R **kr. 2.520,-**

REMS Peroxi Color, 1 l flaske doseringsopløsning
REMS Peroxi til desinficering af ca. 100 l ledningsvolumen
og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning
af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol,
pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning.

Art.-nr. 115605 R **kr. 680,-**

Testpinde H₂O₂ 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk.,

til at kontrollere koncentrationen af desinficeringsopløsningen

Art.-nr. 091072 **kr. 590,-**

Testpinde H₂O₂ 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk.,

til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen
er skyllet ud efter desinficeringen

Art.-nr. 091073 **kr. 590,-**

REMS V-Jet H, rengørings- og konserveringsenhed
til radiatorer- og fladevarmesystemer, til tilførsel
af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse.

Art.-nr. 115612 R **kr. 2.520,-**

REMS CleanH 1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer-
og fladevarmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og
udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.

Art.-nr. 115607 R **kr. 480,-**

REMS NoCor 1 l flaske korrosionsbeskyttelse til konservering
af radiatorer- og fladevarmesystemer, blå indfarvet
til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.

Art.-nr. 115608 R **kr. 510,-**

Cover til beskyttelse af maskinen ved transport
og ved opbevaring

Art.-nr. 115677 R **kr. 330,-**

Systemkasse XL-Boxx til slanger

Art.-nr. 579600 RMP **kr. 1.590,-**

¹ Mærkeblad "Skytning, desinfektion og idriftsættelse af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland. Mærkeblad "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inertgas eller vand" (januar 2017) fra Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Tyskland.

² Arbejdsblad DVGW W 557 (A), oktober 2012, fra DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland. Teknisk regel DVGW W 551-3 (A) (august 2022), Hygiejne i drikkevandsinstallationer – Del 3: Rengøring og desinfektion, udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland. Teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer – DVGW Arbejdsblad G 600", udgivet af DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Tyskland.

Salg kun gennem branchegrossister.



REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00
www.rems.de
DNK@rem.de

www.rems.de



@remstools